

OF. RM 022/2015

Botucatu, 20 de fevereiro de 2015.


Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício nº. 034/2015/GP, Requerimento nº 016 de autoria do Vereador Lelo Pagani, reclamando do mau cheiro de esgoto no Jardim Cambuí, vindo do rio da região, temos a informar:

- O coletor tronco (rede) de diâmetro 300 mm está corretamente dimensionado para atender a demanda de esgoto do Jardim Cambuí, Itamarati e Eldorado. Em vistoria no local, foi constatado que o problema ocorreu em virtude do lançamento indevido de água de chuva na rede coletora e dejetos como sacolas plásticas, roupas íntimas, absorventes, entre outros, que ao chegar ao gradeamento da Estação Elevatória de Esgoto causou a obstrução e extravasamento, conforme mostra o relatório anexo.
- A verificação e limpeza do gradeamento são executadas diariamente por equipe designada especialmente para este fim e, para melhoria dessa atividade, recentemente foi composta uma nova equipe para acompanhamento e limpeza das elevatórias de Botucatu.

Colocamo-nos a disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração

Atenciosamente,

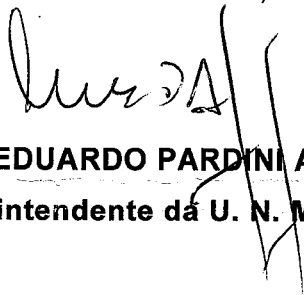


MÁRIO EDUARDO PARDINI AFFONSECA
Superintendente da U. N. Médio Tietê


Excelentíssimo Senhor

VEREADOR ANDRÉ ROGÉRIO BARBOSA


Presidente da Câmara Municipal de Botucatu/SP

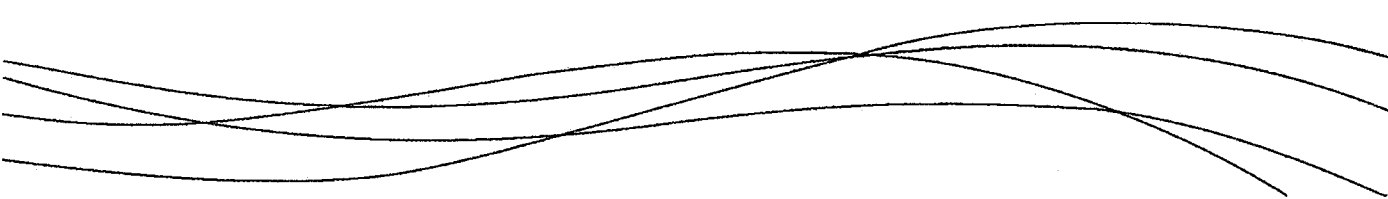

Arquivo Fotográfico

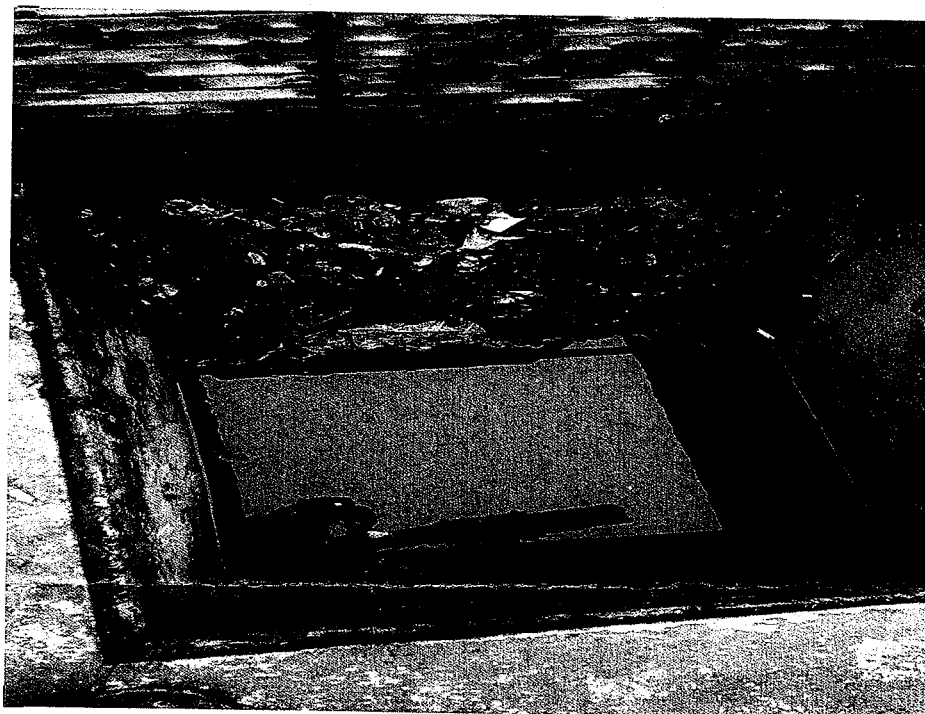

DATA:	Nº SS:	OF 034/2015/GP - 03/02/15
LEGENDA: GRADEAMENTO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA JARDIM CAMBUI		

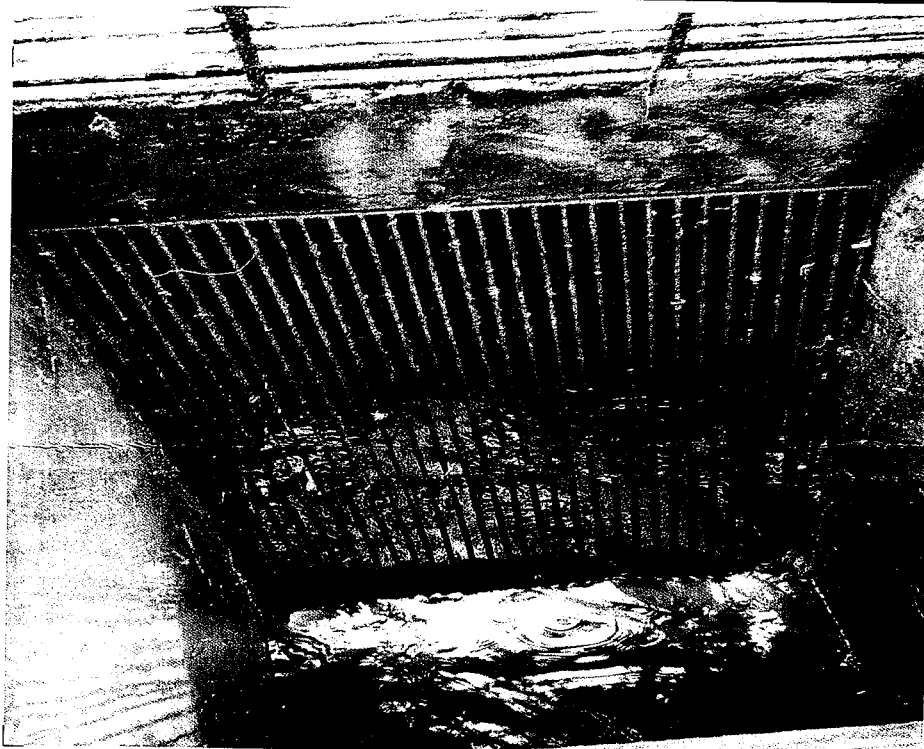

DATA:	Nº SS:	OF 034/2015-GP-03/02/15
LEGENDA: GRADEAMENTO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA JARDIM CAMBUI		

Arquivo Fotográfico



DATA:	Nº SS:	OF 034/2015/GP - 03/02/15
LEGENDA: GRADEAMENTO DE ESTAÇÃO ELEVATORIA JARDIM CAMBUI		

DATA:	Nº SS:	OF 034/2015-GP-03/02/15
LEGENDA: GRADEAMENTO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA JARDIM CAMBUI		