



**PREFEITURA**  
**BOTUCATU**

TRANSPARÊNCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

Botucatu, 03 de outubro de 2018

Exmo. Sr. Dr

IZAIAS COLINO

DD. Presidente da Câmara Municipal

**Botucatu**-SP.

**Maria Cristina Cury Ramos**, Secretária Municipal de Cultura, vem, perante Vossa Excelência, em atenção ao respeitável Requerimento n.º 547, aprovado em Sessão Ordinária de 25/06/2018, da lavra do Excelentíssimo Senhor Vereador Sargento Laudo, através do qual solicita informações sobre a possibilidade de realizar estudos visando a contratação de Bombeiros Civis para atuar em locais determinados pela Lei Municipal 5.617/2014, em áreas de eventos públicos, esclarecer o que segue:

Para a realização de eventos em locais públicos relacionados à Secretaria de Cultura, os seguintes procedimentos são tomados:

- a. inicialmente é realizado um croqui no qual consta o layout do evento, com a disposição de localização do palco, barracas de culinária, artesanato, exposições, banheiros químicos, etc...
- b. referido croqui é enviado à Secretaria de Planejamento, que através de engenheiro responsável, elabora o Plano de Emergência, com base no qual, considerando a área do evento, bem como público estimado, é estabelecido o número de brigadistas que serão contratados.
- c. no Plano de Emergência também constam, entre outras ações: a conduta a ser adotada pelos brigadistas, objetivo, identificação da edificação, estruturas, dimensões, característica do funcionamento, etc.



**PREFEITURA**  
**BOTUCATU**

TRANSPARÊNCIA, DIGNIDADE E TRABALHO

- d. no mesmo croqui, consta ainda número de extintores, sinalizadores com luzes de emergência e de saída, rota de fuga...
- e. seguem anexados modelo de croqui e Plano de Emergência.

Essas tem sido as ações realizadas por essa Secretaria de Cultura para que os eventos aconteçam de forma a estarem garantidas formal e estruturalmente a segurança do público, artistas e equipes de servidores públicos e terceirizados.

Estaremos à disposição de Vossa Excelência, para a procura de melhores soluções ao pleito.

Atenciosamente,

**Maria Cristina Cury Ramos**  
Secretaria Municipal de Cultura

## PLANO DE EMERGÊNCIA

### INTRODUÇÃO

Em virtude do grande número de vítimas que os incêndios ou sinistros, tem causado nos locais de maior concentração humana, principalmente em locais de reunião de público e, tendo como causas principais a falta de conhecimento dos melhores locais de saída, pânico, correria, ocasionando quedas e pisoteamentos, pessoas retidas em corredores, escadas e outras falhas, se faz necessário o planejamento e a execução de exercícios de abandono de emergência.

### OBJETIVO

Preparar os brigadistas para um rápido e eficiente abandono do local, em caso real de incêndio ou qualquer outra emergência.

O brigadista que primeiro constatar um foco de incêndio ou sinistro deverá chamar ou comunicar o chefe da brigada via rádio ou pessoalmente e em seguida acionar os bombeiros ou pedir que alguém o faça.

O primeiro elemento da brigada irá dar início ao combate do fogo e pedirá que alguém chame outros brigadistas e o chefe da brigada para ajudá-lo.

A portaria, por sua vez, quando identificado a ocorrência de um incêndio ou sinistro, terá a obrigação de acionar o chefe da brigada e, se confirmado, também o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou pelos telefones constantes do anexo I.

Após constatado a necessidade do abandono, este deve ser feito de forma organizada e mantendo a tranquilidade dos ocupantes do local orientando-os a manter a calma e evitando o pânico.

### CONDUTA DOS BRIGADISTAS

Todos os brigadistas deverão se familiarizar com as saídas de emergência existentes em seu local do evento, conhecendo as instruções específicas para abandono de sua área, assim como, os respectivos coordenadores de abandono.

Mesmo nos exercícios práticos, encarar a situação como se fosse real.

Iniciado o abandono, siga as seguintes recomendações:

- desligue os aparelhos elétricos que estiver usando, salvo determinação em contrário por razões de segurança. Estas exceções estão descritas no anexo;
- o desligamento de equipamentos deve ser feito pelo método mais rápido, ou seja, pelo botão de emergência ou, caso este não exista, pelo botão principal liga/desliga;
- mantenha-se calmo e dirija-se sem demora para as saídas de emergência;
- ande rápido sem correr;

**Organograma da brigada de incêndio**

**COORDENADOR GERAL DA BRIGADA**

**João Rafael Lopes**

**LIDER DE SETOR BRIGADISTA - BOMBEIRO CIVIL**

**Oscar Luciano Silva Vaz**

Demais brigadistas em conformidade ao anexo J apresentado no processo:

Oscar Luciano Silva Vaz, Pedro Henrique B. Nogueira, Ricardo dos Santos, Paulo Henrique C. Pestana, Carlos A. Nascimento Souza, Gioavani aparecido P. Junior, Jhonny Gledson Maia Sila, Antonio Paulo P. Filho, Elvio Antunes de Almeida, Rodrigo da Sila Martins, José A. dos Santos Filho, Anizio Messias da Silva, Mauro José Gabriel, Rodolfo Luiz Ferreira, Alcides de Oliveira Neto e João Rafael Lopes.

Botucatu, 19 de Setembro de 2017.

Antonio Luis Córdas Junior  
Secretário Municipal de  
Cultura de Botucatu/SP

Proprietário/Responsável pelo uso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**BOTUCATU CNPJ: 46.634.101/0001-15**

Responsável Técnico  
**Silvio Henrique Cassetari**  
**CREA: 068.502.945-3**

## PLANO DE EMERGÊNCIA

1 – Identificação da edificação: Área pública de esportes e lazer com estrutura provisória.

1. – Localização: Botucatu/SP

- Endereço: Avenida Dom Lúcio, 755

- Bairro : Centro

- Características da vizinhança: área de ocupação mista - residencial fixa e comercial

- Distância do corpo de bombeiro:

- Meios de ajuda externa: Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e SAMU.

2. – Estruturas: Tendões com lona tensionada e montadas em estrutura metálica com piso em madeira compensada, palco em lona tensionada piramidal, sem fechamentos, praticável em estrutura metálica, com piso em madeira compensada para comportar sistema de som mecânico.

3. – Dimensões: Área pública de esportes e lazer com fechamento, e 200m<sup>2</sup> de cobertura em três(03) tendões 10 x 10m, oito (08) tendões de 4x4 e duas (02) 5x5, em estrutura metálica e lona tensionada.

4. – Ocupação: Reunião de público (F-7) Construção Provisória

5. – População:

Fixa: 15 pessoas

Flutuante: 3.000 pessoas

6. – Característica do funcionamento: das 19:00 h as 24:00 h.

7. – Riscos específicos inerentes a atividade: sem ocorrência

8. – Recursos humanos:

Brigadistas: mínimo de 15 membros

9. – Sistema de Segurança Contra Incêndio:

- Extintores de incêndio portáteis: 03 pó químico seco e 02 de água pressurizada

- Iluminação de emergência: 03 pontos na área coberta

- Sinalização de emergência: capacidade de público, sinalização de entradas e saídas e identificação de rota de fuga.

2 – Procedimentos básicos de emergência contra incêndio

– Alerta: Se detectado princípio de incêndio ou um sinistro os brigadistas deverão comunicar o chefe da brigada via rádio e ligar para 193

## PLANO DE EMERGÊNCIA

1 – Identificação da edificação: Área pública de esportes e lazer com estrutura provisória.

1. – Localização: Botucatu/SP

- Endereço: Avenida Dom Lúcio, 755

- Bairro : Centro

- Características da vizinhança: área de ocupação mista - residencial fixa e comercial

- Distância do corpo de bombeiro:

- Meios de ajuda externa: Corpo de Bombeiros, Guarda Municipal e SAMU.

2 – Estruturas: Tendões com lona tensionada e montadas em estrutura metálica com piso em madeira compensada, palco em lona tensionada piramidal, sem fechamentos, praticável em estrutura metálica, com piso em madeira compensada para comportar sistema de som mecânico.

3 – Dimensões: Área pública de esportes e lazer com fechamento, e 200m<sup>2</sup> de cobertura em três(03) tendões 10 x 10m, oito (08) tendões de 4x4 e duas (02) 5x5, em estrutura metálica e lona tensionada.

4. – Ocupação: Reunião de público (F-7) Construção Provisória

5. – População:

Fixa: 15 pessoas

Flutuante: 3.000 pessoas

6. – Característica do funcionamento: das 19:00 h as 24:00 h.

7. – Riscos específicos inerentes a atividade: sem ocorrência

8. – Recursos humanos:

Brigadistas: mínimo de 15 membros

9. – Sistema de Segurança Contra Incêndio:

- Extintores de incêndio portáteis: 03 pó químico seco e 02 de água pressurizada

- Iluminação de emergência; 03 pontos na área coberta

- Sinalização de emergência: capacidade de público, sinalização de entradas e saídas e identificação de rota de fuga.

2 – Procedimentos básicos de emergência contra incêndio

– Alerta: Se detectado princípio de incêndio ou um sinistro os brigadistas deverão comunicar o chefe da brigada via rádio e ligar para 193

## PLANO DE EMERGÊNCIA

- ao se aproximar das escadas mantenha-se em fila e aguarde a sua vez de descer;
- guarde distância de 1 metro da pessoa a sua frente;
- nunca suba, a única opção segura é descer pelas escadas;
- não faça brincadeiras;
- mantenha silêncio;
- siga corretamente as instruções da brigada de incêndio e dos coordenadores de abandono;
- oriente os visitantes;
- se houver fumaça, mantenha-se abaixado;
- não permaneça em vestiários e sanitários;
- gestantes e portadores de deficiência merecem atenção especial, dê a preferência;
- nas escadas mantenha-se sempre do lado externo e segure no corrimão;
- o lado interno da escada deverá estar livre para atuação das equipes de primeiros socorros, de combate a incêndio e salvamento;
- as portas corta-fogo devem permanecer o menor tempo abertas para evitar que a fumaça entre nas escadas;
- após deixar o local dirija-se para o ponto de encontro;
- aguarde pacientemente a determinação para retornar ao ambiente de trabalho.

Manter a edificação dentro das condições específicas de proteção contra incêndio, exigidas pela legislação e normas descritas abaixo:


- Decreto Estadual N.º 56.819/2011- Especificações para instalações de proteção contra incêndio.
- NBR 10898/90 - Iluminação de emergência.
- NBR 9441/94 - Sistemas de detecção e alarme.
- NBR 9077/93 - Saídas de emergência.
- NBR 13434/95, NBR 13435/95 e NBR 13437/95 - Sinalização.
- NBR 11742 - Porta corta-fogo para saídas de emergência.

# LEGENDA


	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 20BC
	EXTINTOR AGUA PRESSURIZADA 2A
	RESERVATORIO DE INCENDIO
	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO
	ILUMINACAO DE EMERGENCIA DE ACLARAMENTO
	SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA
	DIREÇÃO DE FLUXO DA ROTA DE FUGA
	BOMBA DE INCÊNDIO
	BOTOEIRA ACINADOR ALARME
	BOTOEIRA LIGA DESLIGA (BOMBA DE INCENDIO)
	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE
	CENTRAL DE G.L.P
	EXTINTOR DE CO2
	REGISTRO DE RECALQUE
	DETECTOR DE FUMAÇA
	BATERIA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA
	BATERIA DO SISTEMA DE ALARME
	HIDRANTE SIMPLES



RUA CAMPOS SALLES

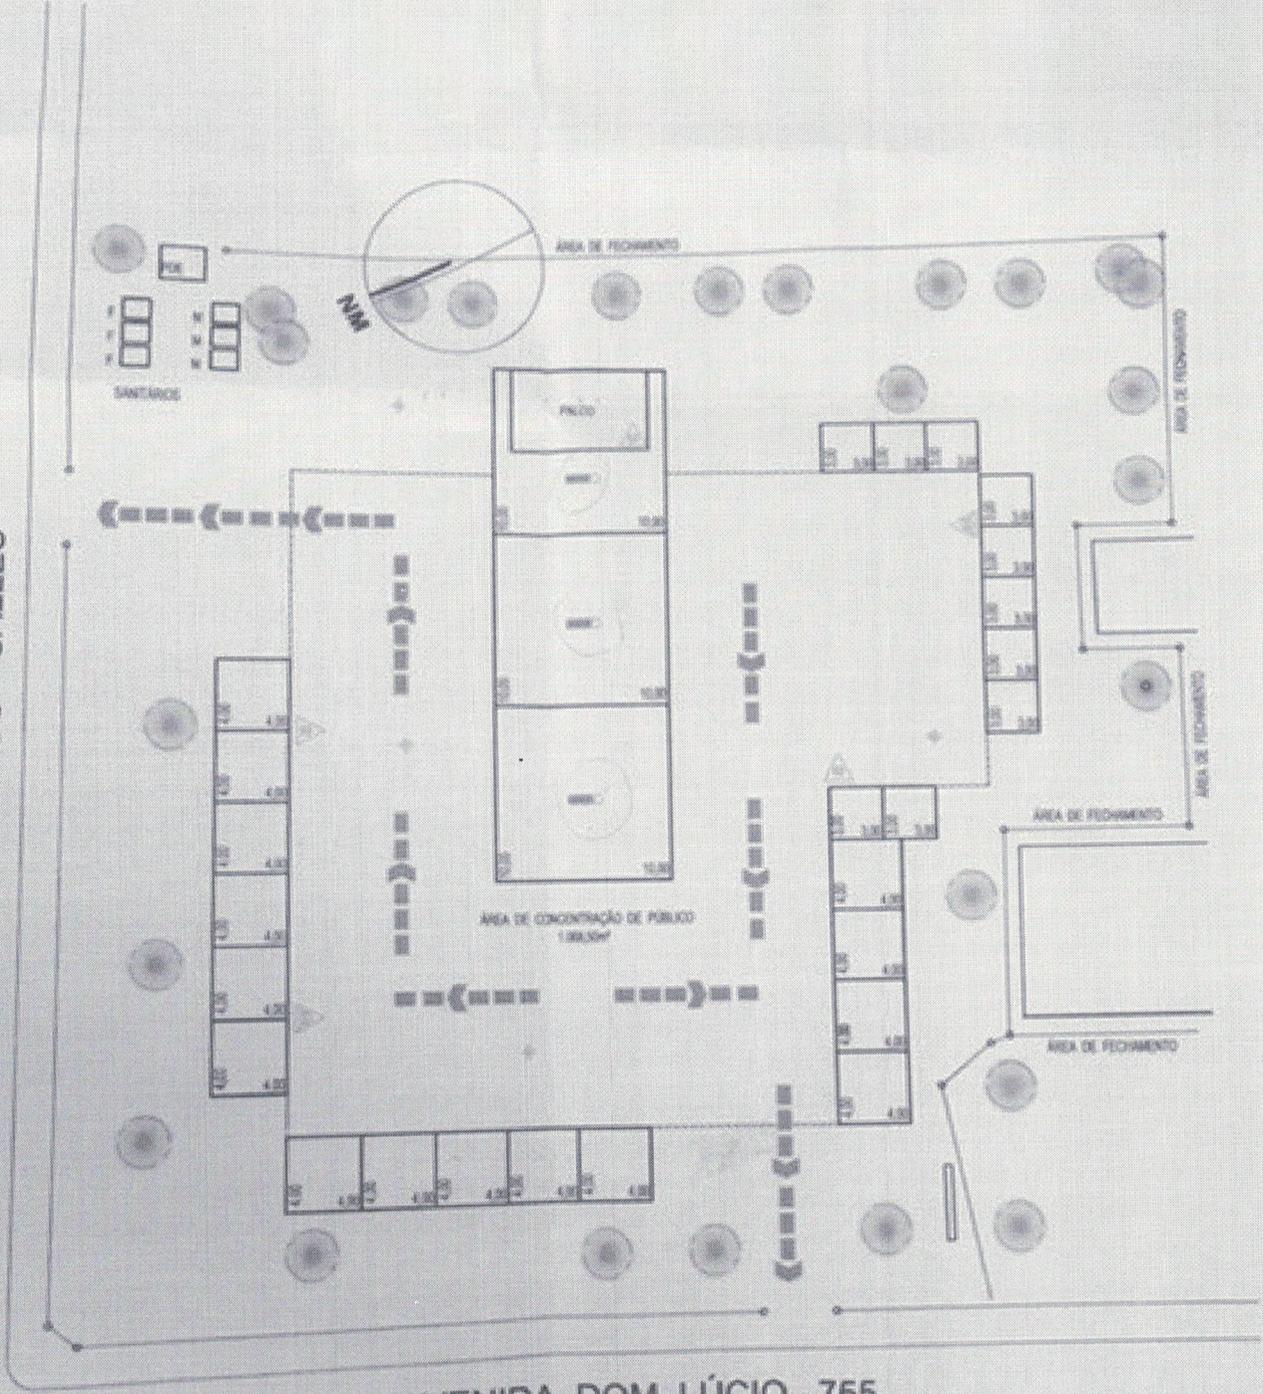

AVENIDA DOM LÚCIO, 755

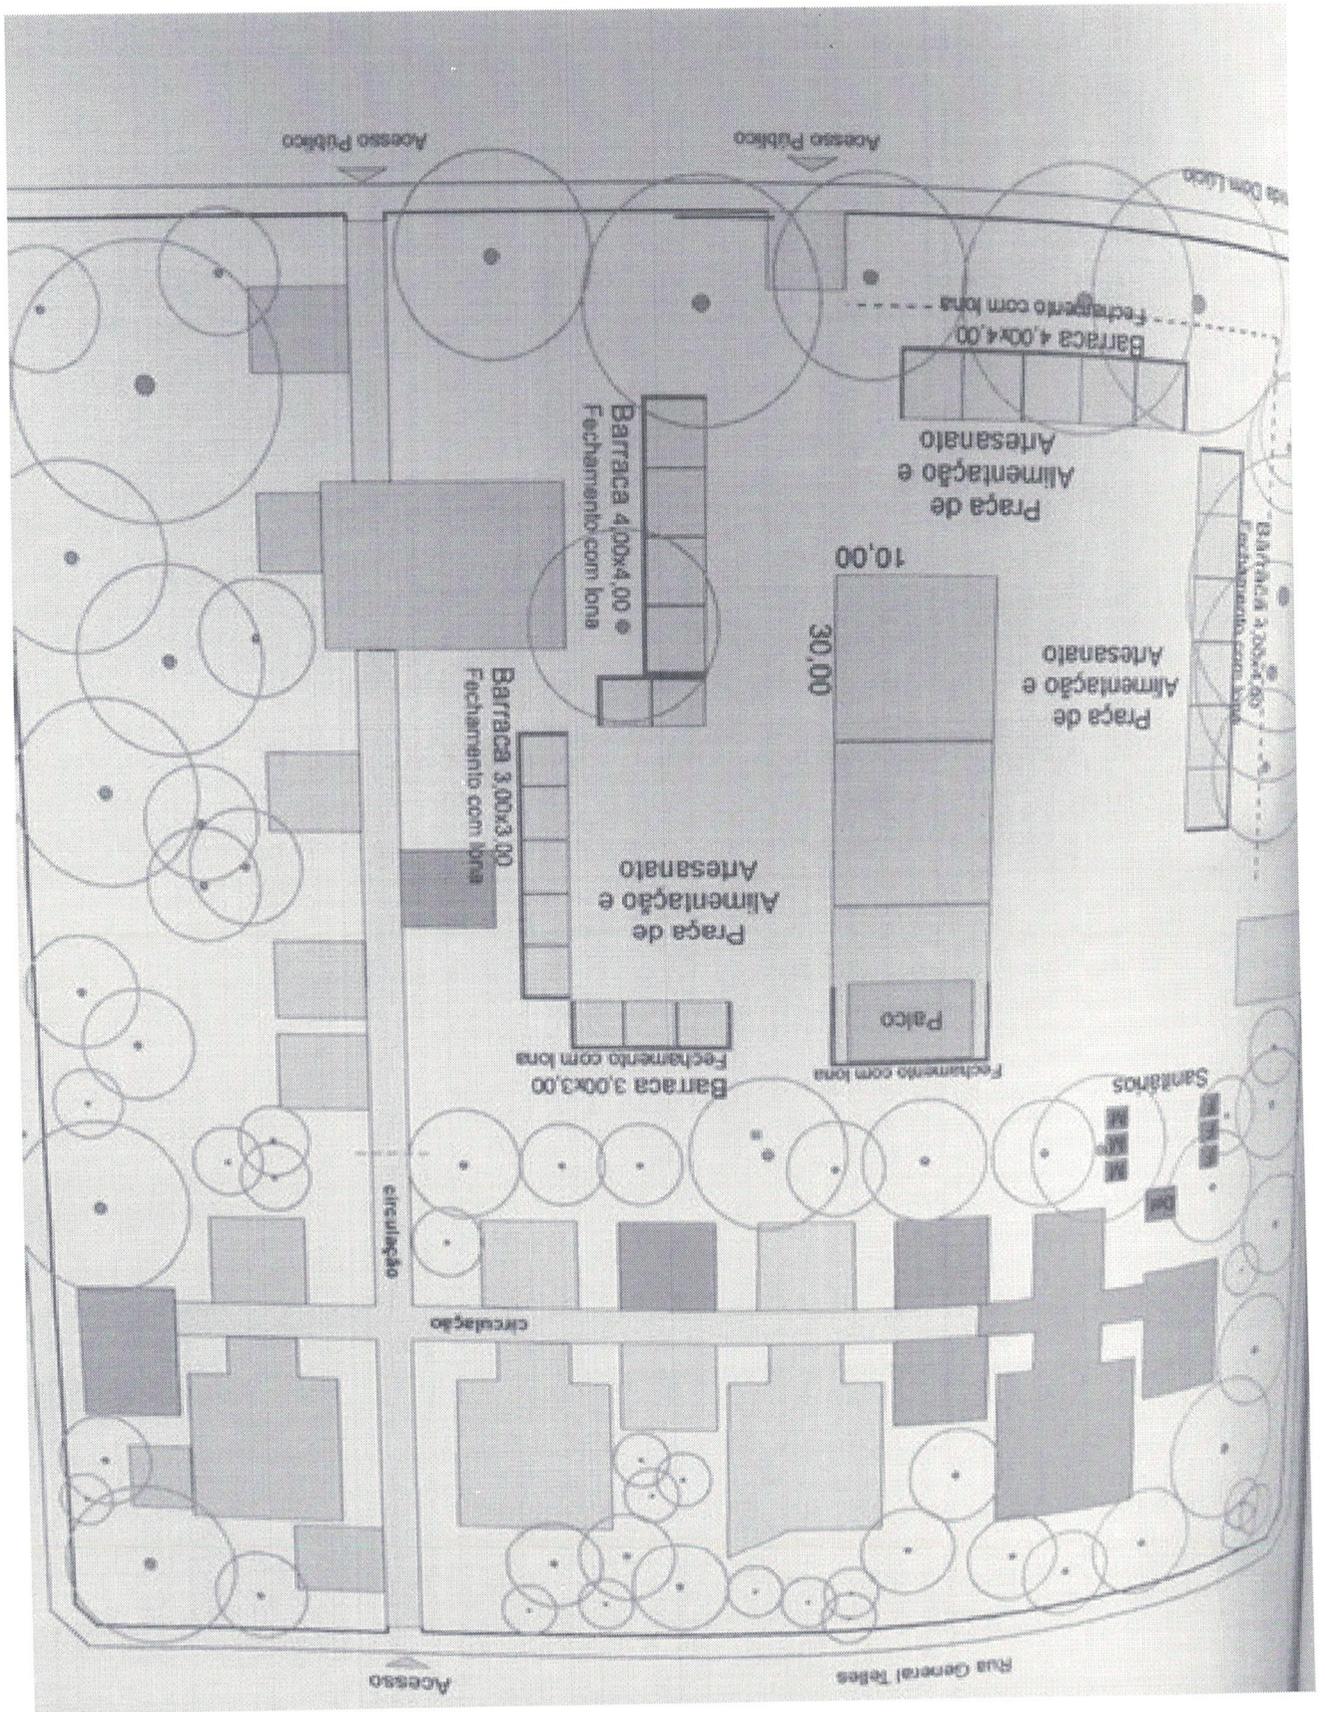

Resposta Reduzida  
 Nº \_\_\_\_\_  
 Autor(a) \_\_\_\_\_